

VP Nr. 10-18

Varmtvandskedel


Målskitser

Generelle oversigtstegninger over
"Vertikalpannar"
Nr. 10-18

	Nr.	10	11	12	13	14
Ydelse v. 90/110°C max.	kW	1700	3650	4900	6100	7100
A	mm	3850	4900	5000	5650	5550
B	mm	700	700	700	700	700
C	mm	550	550	550	550	550
D	mm	900	924	1000	1100	1392
E	mm	700	720	800	900	1194
F	mm	1875	2200	2400	2650	3100
G	mm	2085	2410	2610	2860	3310
H	mm	3890	4940	5040	5690	5590
I	mm	2293	2618	2818	3068	3518
J	mm		1045	1127	1209	1400
Vandindhold	m ³	7,5	12,4	14,7	20,3	26,4
Røggas volumen	m ³	4,4	7,7	9,7	13,1	18,6
Vægt 6 BarO	ton	7,1	12,0	14,8	18,2	23,0
Vægt 10 BarO	ton	8,0	13,1	16,7	20,5	26,8
Vægt 16 BarO	ton	9,8	16,4	20,4	26,0	34,2

	Nr.	15	16	17	18
Ydelse v. 90/110°C max.	kW	8250	9650	10800	12000
A	mm	5750	5600	6050	5650
B	mm	700	700	700	700
C	mm	550	550	550	550
D	mm	1400	1400	1550	1550
E	mm	1200	1200	1300	1350
F	mm	3100	3150	3475	3450
G	mm	3310	3360	3685	3660
H	mm	5790	5640	6090	5690
I	mm	3518	3568	3893	3868
J	mm	1400	1316		
Vandindhold	m ³	24,5	25,4	35,7	30,3
Røggas volumen	m ³	19,2	21,2	25,6	26,2
Vægt 6 BarO	ton	24,5	27,2	31,9	32,9
Vægt 10 BarO	ton	27,6	30,4	35,2	36,7
Vægt 16 BarO	ton	35,0	38,3	44,8	46,2

Ret til ændringer forbeholdes

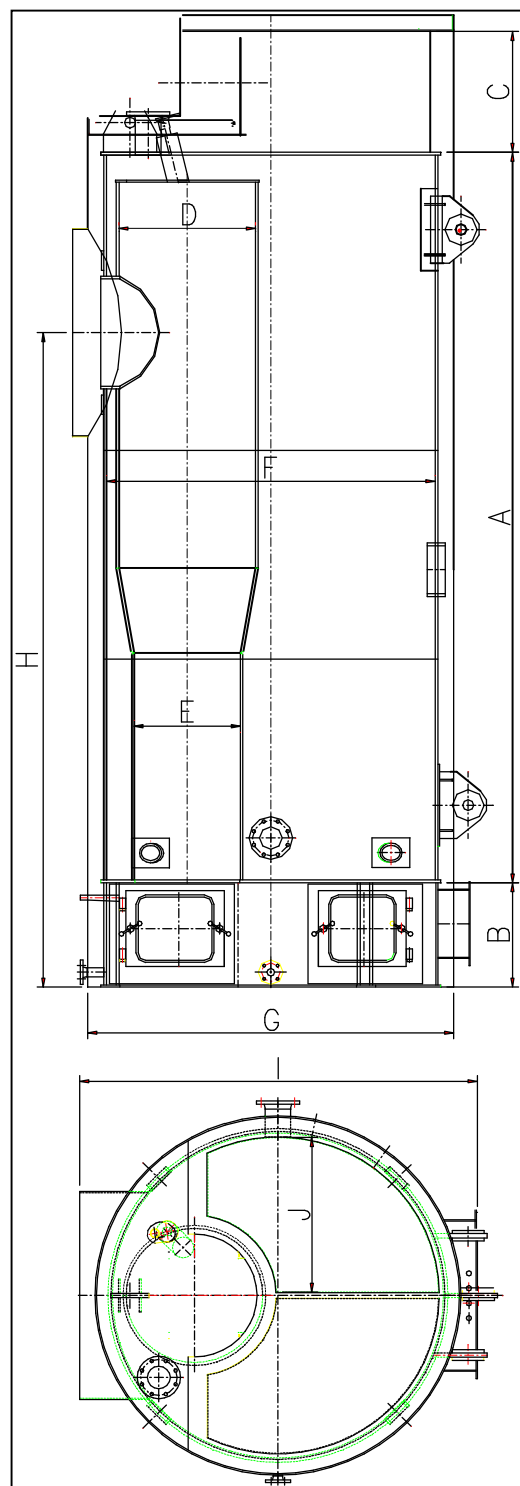

VP Nr. 10-18

Varmtvandskedel

Studseplaceringer

		Nr.	10	11	12
	Ydelse v. 60/80°C max.	kW		12.000	12.000
	Ydelse v. 90/110°C max.	kW		12.000	12.000
Pos	Tilslutning				
1	Fremløb	DN		250	200
2	Retur	DN		250	200
3	Målemuffe (røggas)	RG		½ x 4	¾ x 4
4	Målemuffe (vand)	RG		½ x 1	¾ x 1
5	Målemuffe (røggas)	RG		½ x 1	½ x 1
6	Bundaftapning	DN		50	50
7	Udluftning	DN			50

		Nr.	13	14	15
	Ydelse v. 60/80°C max.	kW		12.000	
	Ydelse v. 90/110°C max.	kW		12.000	
Pos	Tilslutning				
1	Fremløb	DN		250	
2	Retur	DN		250	
3	Målemuffe (røggas)	RG		¾ x 4	
4	Målemuffe (vand)	RG		¾ x 1	
5	Målemuffe (røggas)	RG		½ x 1	
6	Bundaftapning	DN		50	
7	Udluftning	DN		50	

		Nr.	16	17	18
	Ydelse v. 60/80°C max.	kW			
	Ydelse v. 90/110°C max.	kW			
Pos	Tilslutning				
1	Fremløb	DN			
2	Retur	DN			
3	Målemuffe (røggas)	RG			
4	Målemuffe (vand)	RG			
5	Målemuffe (røggas)	RG			
6	Bundaftapning	DN			
7	Udluftning	DN			

Pos	
8	Håndhul 100 x 150 mm (5 stk.)
9	Inspektionsdør 535x425 (3 stk.)
10	Løfteøje (3 stk.)
11	Observation

Ret til ændringer forbeholdes.

